


Erfassungsbogen

zur Ermittlung der erforderlichen Höhe von Schornsteinmündungen über First, Dach, Gelände und über Fenster bzw. Lüftungsöffnungen von Nachbargebäuden nach VDI 3781 Blatt 4 und § 19 der 1. BImSchV

PULTDACH

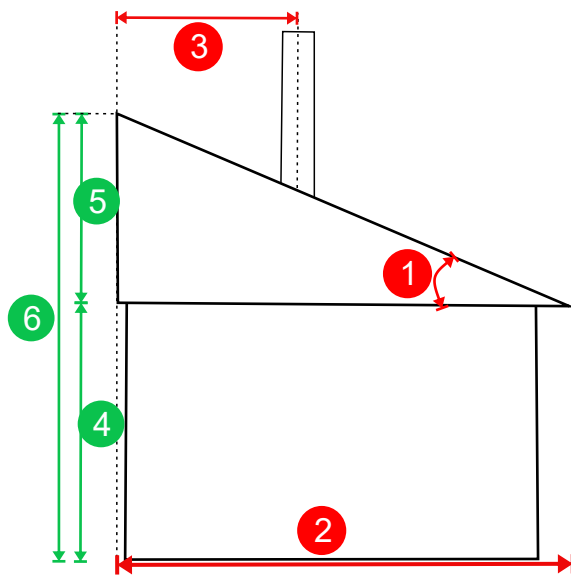

Projekt-Nr.:	
Bearbeiter:	
Datum:	

Daten der Feuerstätte:

Art: (z. B. Pelletkessel, Holzvergaserkessel)	
Fabrikat:	
Nennwärmeleistung:	

1	Dachneigungswinkel		Grd.
2	Breite der Giebelseite - von First zur Traufe		m
3	horiz. Abstand -von First bis Mitte Schornstein		m
4	Traufhöhe des Gebäudes Traufe		m
5	Höhe des realen Daches		m
6	Höhe des Firste über Bezugsebene		m

*Notwendiges Aufmaß, wenn Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen vom Nachbargebäude nach 1. BImSchV zu beachten sind.

Bemerkungen:

Hinweis:

Die Berechnung wird auf der Basis der hier angegebenen Daten erstellt. Das Berechnungsergebnis ist demzufolge auch nur verwendbar, wenn diese Daten den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Eine vorherige Abstimmung mit dem zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger ist angebracht.