


Erfassungsbogen

zur Ermittlung der erforderlichen Höhe von Schornsteinmündungen über First, Dach, Gelände und über Fenster bzw. Lüftungsöffnungen von Nachbargebäuden nach VDI 3781 Blatt 4 und § 19 der 1. BImSchV

SATTELDACH

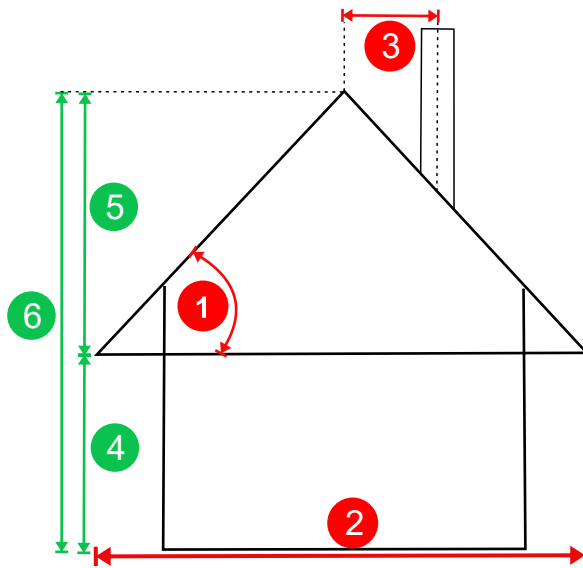

Projekt-Nr.:	
Bearbeiter:	
Datum:	

Daten der Feuerstätte:

Art: (z. B. Pelletkessel, Holzvergaserkessel)	
Fabrikat:	
Nennwärmeleistung:	

1	Dachneigung		Grd.
2	Breite Giebelseite - von Traufe zu Traufe		m
3	horiz. Abstand von First bis Mitte Schornstein Mündung		m
4	Traufhöhe des Gebäudes		m
5	Höhe des realen Daches		m
6	Höhe des Firste über Bezugsebene		m

*Notwendiges Aufmaß, wenn Lüftungsöffnungen, Fenster und Türen vom Nachbargebäude nach 1. BImSchV zu beachten sind.

Bemerkungen:

Hinweis:

Die Berechnung wird auf der Basis der hier angegebenen Daten erstellt. Das Berechnungsergebnis ist demzufolge auch nur verwendbar, wenn diese Daten den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen. Eine vorherige Abstimmung mit dem zuständigen bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger ist angebracht.